
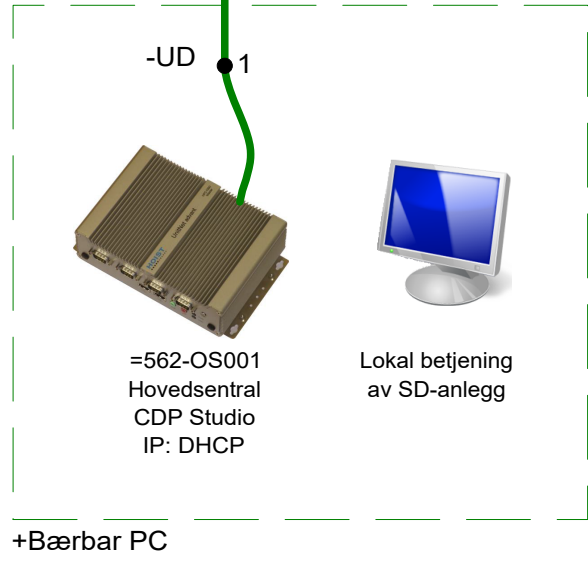
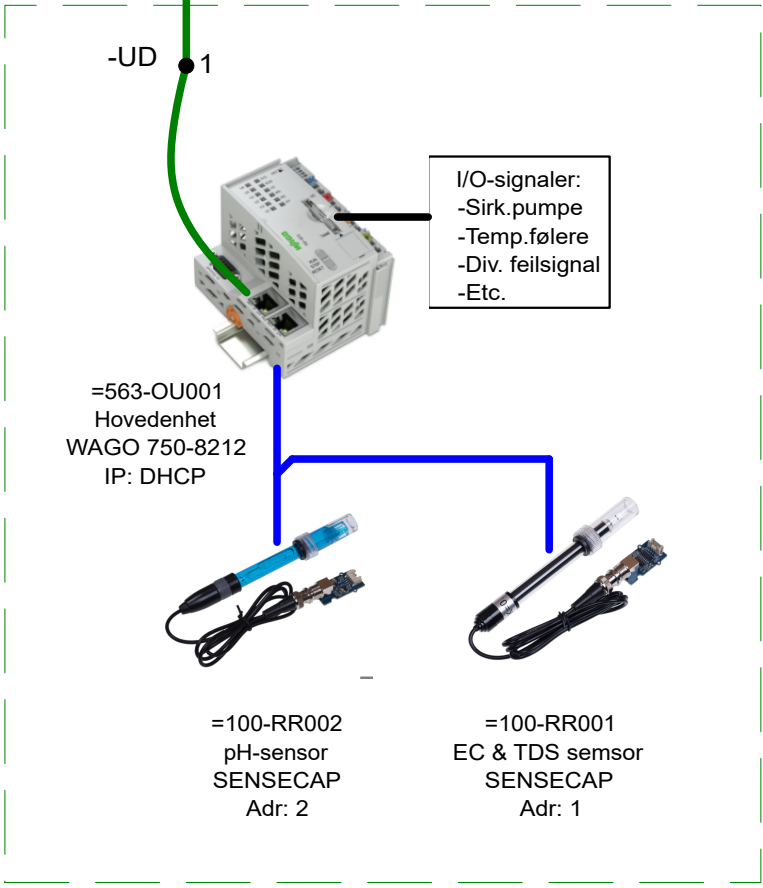


- = Modbus TCP/IP
- = BACnet MSTP
- = Modbus RTU
- = MP-bus
- = Mbus
- = I/O

Teknisk Nett - NTNU Ålesund

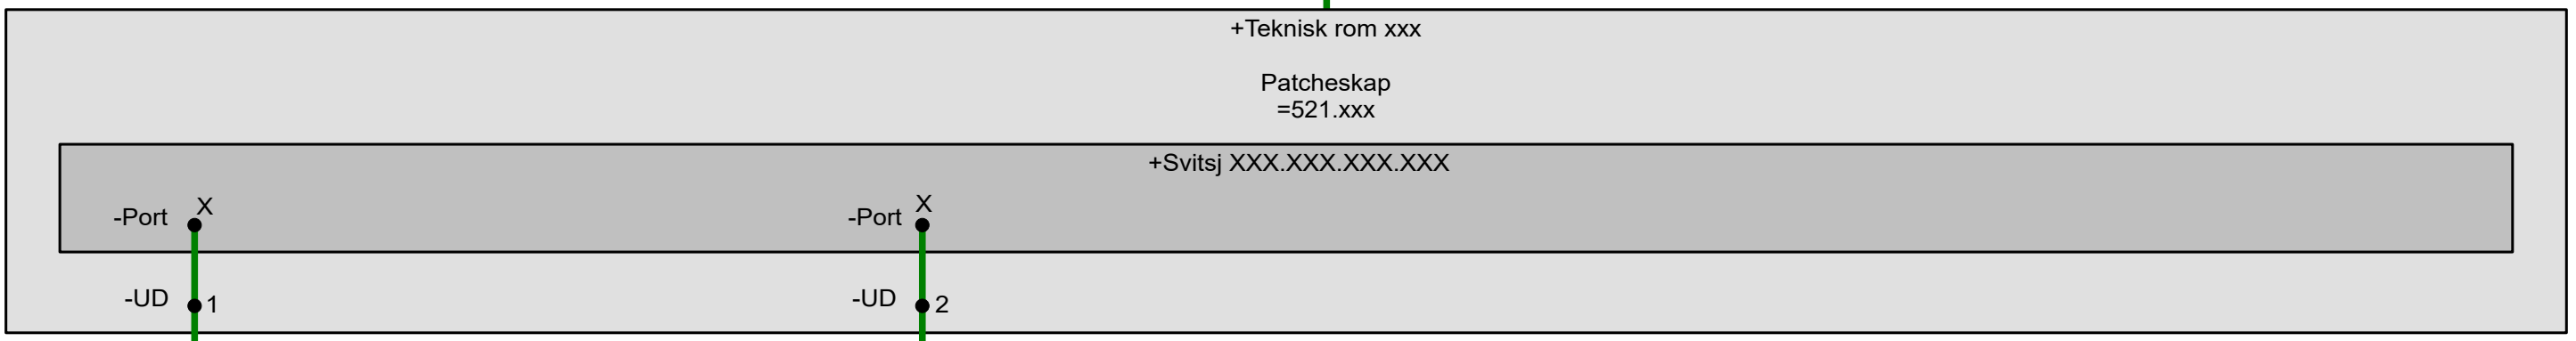

Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette dokumentet, og informasjonen som finnes der. Reproduksjon, bruk eller utlevering til tredjeparter uten tillatelse er strengt forbudt.
© Nordvest Miljø AS

Dato	17.02.2024
Tegn.av	KS
Kontroll	KS
Status	Endring
Dato	Navn
Standard	

NTNU - Ålesund
Hydrofonisk anlegg



Toplogi SD-anlegg
Tilbygg

Tavle:	
Tegningsnr.:	
Side: 2	
Av: 1	